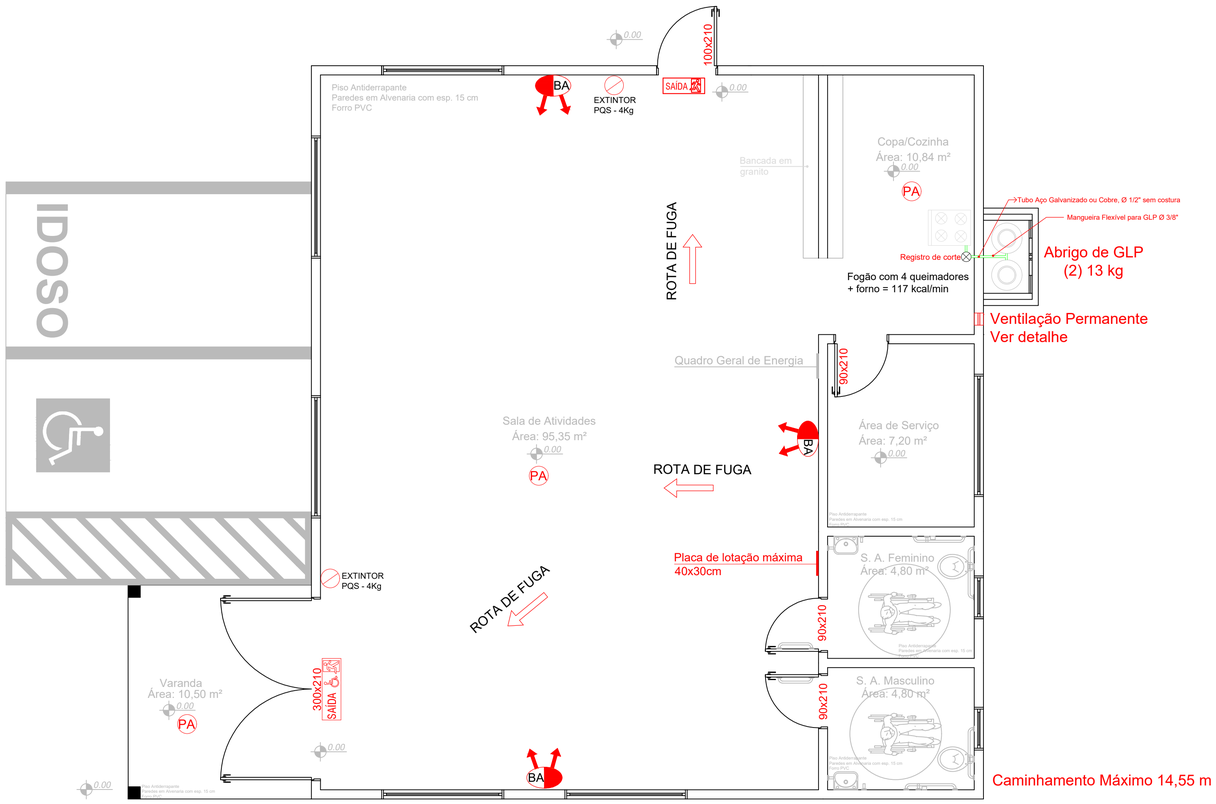

Planta Preventivo Contra Incêndio
Esc: 1/50

NOTAS:

1- Conforme Instrução Normativa 01, Parte 2, a ocupação da Edificação se classifica como F-6, Local de Reunião de Público - Clube Sociais e Diversão;

2- A Carga de Incêndio Específica adotada conforme Instrução Normativa 03 é de 600 MJ/m²;

3- Conforme tabela 2 da IN 1 parte 2, os sitemas Brigada de Incêndio, Instalações Elétricas de Baixa Tensão e Plano de Emergência NÃO (isentos)são exigidos.

NOTA
As roscas devem ser cônicas ou macho-cônicas e fêmea paralela, aplicado um vedante, como fita pentatetrafluor etileno, ou compatíveis com o gás. Não é permitido o uso de fio de cânhamo. As tubulações expostas deverão ser pintadas em cor de alumínio.



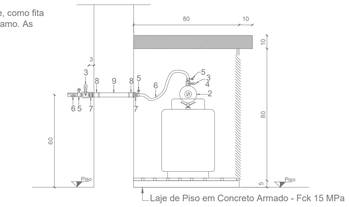

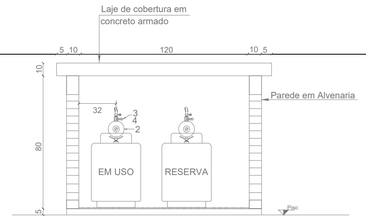

Detalhe Gás
Sem Escala

LEGENDA:

1 - Botijão de GLP Capacidade: 13 Kg
2 - Válvula Para Botijão de GLP
3 - Registro Ø 3/8" NPT x BM
4 - Bucha de Redução Ferro Maleável Ø 1/2" x 3/8"
5 - Adaptador Para Mangueira + Braçadeira Ø 3/8"
6 - Mangueira Flexível para GLP Ø 3/8"
7 - Niple Duplo de Redução Ferro Maleável Ø 1/2 x 3/8"
8 - Luva Ferro Maleável Ø 1/2"
9 - Tubo Aço Galvanizado ou Cobre, Ø 1/2" sem costura

LEGENDA/SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4Kg - PQS
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO)
SAÍDA	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE
BA	ILUMINAÇÃO EMERGENCIA - FAROLETE 2X24 LEDS
	SENTIDO DE ROTA DE FUGA
PA	PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTIVEL (COEF. DE FRICÇÃO DINÂMICO > 0.4 - ENSAIO A SECO E (IMIDO)

LOTAÇÃO MÁXIMA
DE 191 PESSOAS

Detalhe Placa de Lotação Máxima
Placa em acrílico - 30x40 cm
Sem Escala

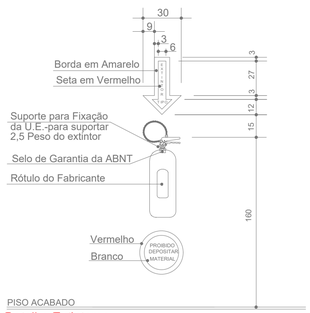

Detalhe Extintores
Sem Escala



Detalhe Sinalização Abandono de Local
Sem Escala



Detalhe Iluminação de Emergência - Farolete
Sem Escala



Detalhe Sinalização Abandono de Local
Sem Escala



Detalhe Ventilação Permanente
Sem Escala

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
PLANO DE EMERGÊNCIA

Obra:
CENTRO DE MÚLTIPLO USO
Aldeia Olaria - TI Xapecó, s/n, interior - Ipuaçu - SC

Data: 08/2021

Escala: Indicada

Área: 142,50m²

Desenho:

Resp. Técnico: INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=29988253000105, ou=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2021.08.13 10:08:12 -03'00'
Indiamara Aline Vizolli- Engenheira Civil CREA SC 136607-4

Município: CLORI PEROZA:72217570978
Assinado de forma digital por CLORI PEROZA:72217570978
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, ou=CLORI PEROZA:72217570978
Dados: 2021.08.13 10:01:44 -03'00'
Ipuaçu - SC

Especificação: Planta Preventivo Contra Incêndio
Detalhamentos

Prancha: PCI-01

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
14º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - XAXIM-SC
PROTOCOLO A573700004AA APROVADO EM 25/08/2021 - Qualquer alteração no projeto dependera de prévio exame do SSCI.